




RFTI-10B

- EN Wireless temperature sensor
- SK Teplotný bezdrôtový senzor




Characteristics / Charakteristika

- The temperature sensor measures the temperature by internal sensor, which it sends in regular intervals to the system unit. Option of connecting an external sensor to the terminals THERM.
- The temperature sensor can be used in one of two ways:
 - For displaying the measured temperature (from a garage, balcony, cellar, garden) on the display of the system unit or in the application.
 - For measuring temperature, which it sends to the system unit, which may control the heating circuit based on the set temperature program (electric underfloor heating, air conditioning, boiler, etc.).
- These can be combined with system units: smart RF box eLAN-RF or touch unit RF Touch.
- It measures temperature in a range of -20 - 50 °C and sends it to the system unit in regular 5-min. intervals. It sends a signal upon sudden temperature change within 1 min.
- Battery power (3 V / 1x CR2477 - included in supply) with battery life of around 1 year based on frequency of use.
- The temperature sensor can be placed anywhere thanks to battery power.
- Range up to 160 m (in open space), if the signal is insufficient between the controller and unit, use the signal repeater RFRP-20 or protocol component RFIO² that support this feature.
- Communication frequency with bidirectional protocol iNELS RF Control.
- External sensor TC (0 ..+70 °C) or TZ (-40 ..+125 °C) for length of 0.11 m, 3 m, 6 m, 12 m.

- Teplotný senzor meria teplotu interným senzorm, ktorú v pravidelných intervaloch posielajú do systémového prvku. Možnosť pripojenia externého senzora na svorky THERM.
- Teplotný senzor je možné použiť dvoma spôsobmi:
 - Pre zobrazenie nameranej teploty (z garáže, balkóna, pivnice, záhrady) na displeji systémového prvku alebo v aplikácii.
 - Pre meranie teploty, ktorú zasiela do systémového prvku, ktorý na základe nastaveného teplotného programu môže ovládať vykurovací okruh (elektrické podlahové vykurovanie, klimatizáciu, kotol a pod.).
- Je možné ho kombinovať so systémovými prvkami: chytrou RF krabičkou eLAN-RF a dotykovou jednotkou RF Touch.
- Meria teplotu v rozsahu -20 .. + 50 °C a posielajú ju do systémového prvku v pravidelných 5min. intervaloch. Pri náhlej zmene teploty vyšle signál do 1 min.
- Batériové napájanie (3 V / 1x CR2477 - súčasťou balenia) so životnosťou cca 1 rok podľa početnosti používania.
- Vďaka batériovému napájaniu je umiestnenie teplotného senzora ľubovoľné.
- Dosah až 160 m (na voľnom priestranstve), v prípade nedostatočného signálu medzi ovládačom a prvkom použite opakovač signálu RFRP-20 alebo prvky s protokolom RFIO², ktoré túto funkciu podporujú.
- Komunikačná frekvencia s obojsmerným protokolom iNELS RF Control.
- Externý senzor TC (0 .. + 70 °C) alebo TZ (-40 .. + 125 °C) s dĺžkou 0.11 m, 3 m, 6 m, 12 m.

Assembly / Montáž

mounting in an installation box
montáž do inštaláčnej krabice

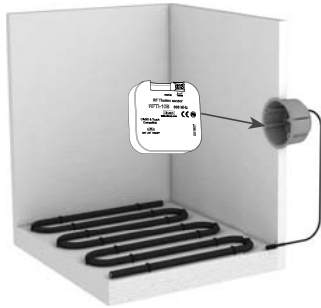


Avoid rapid temperature changes, direct sunlight and excessive moisture. The temperature actuator should not be located near windows or heating equipment, etc., which could affect the internal temperature sensor.

Nevystavujte prudkým teplotným zmenám, priamemu slnečnému žiareniu a nadmernej vlhkosti. Teplotný prvok umiestnite tak, aby nebol v blízkosti okien alebo vykurovacích zariadení a pod., ktoré by mohli ovplyvňovať interný teplotný senzor.

Radio frequency signal penetration through various construction materials /

Priestup rádiových signálov rôznymi stavebnými materiálmi

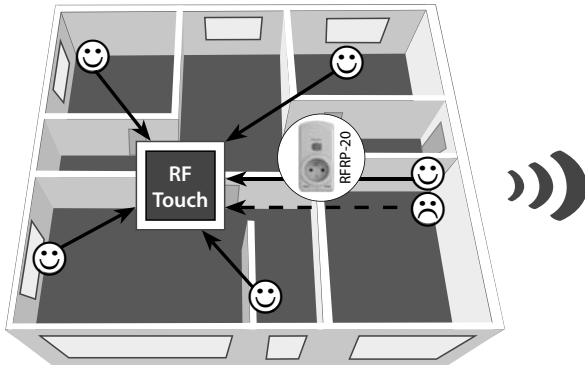

60 - 90 %	80 - 95 %	20 - 60 %	0 - 10 %	80 - 90 %
brick walls	wooden structures with plaster boards	reinforced concrete	metal partitions	common glass
tehlové steny	drevené konštrukcie so sádkkart. doskami	vystužený betón	kovové prepážky	bežné sklo

Insertion and replacement of a battery / Vloženie a výmena batérie

1

Using a screwdriver, carefully remove the rear cover.
Pomocou skrutkovača opatrne vycvaknite zadný kryt.

2

Carefully remove the device from the box.
Vyťahnite prístroj z krabičky.

3

Slide the CR2477 battery into the battery holder. Observe the polarity.
Batériu CR2477 zasuňte do držiaka batérie. Pozor na polaritu.

4

Insert the device into the box.
Vložte prístroj do krabičky.

5

Snap on the rear cover.
Nacvaknite zadný kryt.



RFTI-10B

EN Wireless temperature sensor
SK Teplotný bezdrôtový senzor




iNELS

RF Control

02-57/2015 Rev.3

Indication / Indikácia

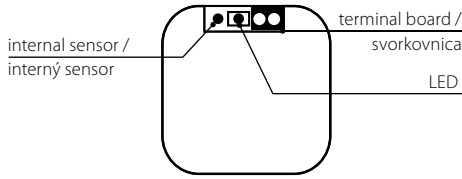


- Terminal board - connection for an external temperature sensor.
- Svorkovnica - pripojenie pre externý teplotný senzor.
- LED - indication of transmission of an RF signal.
- LED - indikácia prenosu RF signálu.

Programming with the RF control unit RF Touch (eLAN-RF) / Programovanie so systémovým prvkom RF Touch (eLAN-RF)

Description of function / Popis funkcie

RFTI-10B measures the temperature with both an internal and external sensor, and sends data in regular intervals to the RF Touch (eLAN-RF).

RFTI-10B meria teplotu interným a externým senzorom a posiela údaje v pravidelných intervaloch do RF Touch (eLAN-RF).



Programming / Programovanie

An address listed on the front of the actuator is used for programming and controlling a temperature actuator by RF Touch (eLAN-RF).

Pre programovanie a ovládanie teplotného senzora systémovým prvkom RF Touch (eLAN-RF) slúži adresa, uvedená na prednej strane senzoru.

Safe handling / Bezpečná manipulácia s prístrojom



When handling a device unboxed it is important to avoid contact with liquids. Never place the device on the conductive pads or objects, avoid unnecessary contact with the components of the device.

Pri manipulácii s prvkom bez krabičky je dôležité zabrániť kontaktu s tekutinami. Prvok nikdy nekladte na vodivé podložky a predmety, nedotýkajte sa zbytočne súčiastok na prvku.

Technical parameters / Technické parametre

Supply voltage:	Napájacie napätie:	1 x 3V battery / batéria CR 2477
Battery life:	Životnosť batérie:	1 year / rok
Transmission indication / function:	Indikácia prenosu / funkcií:	red / červená LED
Temperature measurement:	Vstup pre meranie teploty:	1x internal NTC thermistor, 1x external TZ/TC temperature sensor input / 1x interný termistor NTC, 1x vstup na externý teplotný senzor TZ/TC
Temp. measurement range and accuracy:	Rozsah a presnosť mer. teploty:	-20 ... +50°C; 0.5 °C in the range / z rozsahu
Transmitter frequency:	Frekvencia:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz
Signal transmission method:	Spôsob prenosu signálu:	unidirectionally addressed message / jednosmerne adresovaná správa
Range in free space:	Dosah na voľnom priestranstve:	up to / až 160 m
<u>Other data</u>	<u>Ďalšie údaje</u>	
Operating temperature:	Pracovná teplota:	-10 ... +50 °C
Operating position:	Pracovná poloha:	any / ľubovoľná
Mounting:	Upevnenie:	glued, free-standing / lepením, voľne
Protection:	Krytie:	IP30
Contamination degree:	Stupeň znečistenia:	2
Dimensions:	Rozmery:	49 x 49 x 13 mm
Weight:	Hmotnosť:	45 g
Related standards:	Súvisiace normy:	EN 60669, EN 300220, EN 301489 R&TTE Directive, Order. No 426/2000 Coll. (Directive 1999/EC) / EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 smernice RTTE, NVC 426/2000Sb (smernice 1999/ES)

Attention: When you instal iNELS RF Control system, you have to keep minimal distance 1 cm between each units. Between the individual commands must be an interval of at least 1s.

Upozornenie: Pri inštalácii systému iNELS RF Control musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami 1 cm. Medzi jednotlivými povelmi musí byť rozostup minimálne 1s.

Warning

Instruction manual is designated for mounting and also for user of the device. It is always a part of its packing. Installation and connection can be carried out only by a person with adequate professional qualification upon understanding this instruction manual and functions of the device, and while observing all valid regulations. Trouble-free function of the device also depends on transportation, storing and handling. In case you notice any sign of damage, deformation, malfunction or missing part, do not install this device and return it to its seller. It is necessary to treat this product and its parts as electronic waste after its lifetime is terminated. Before starting installation, make sure that all wires, connected parts or terminals are de-energized. While mounting and servicing observe safety regulations, norms, directives and professional, and export regulations for working with electrical devices. Do not touch parts of the device that are energized – life threat. Due to transmissivity of RF signal, observe correct location of RF components in a building where the installation is taking place. RF Control is designated only for mounting in interiors. Devices are not designated for installation into exteriors and humid spaces. The must not be installed into metal switchboards and into plastic switchboards with metal door – transmissivity of RF signal is then impossible. RF Control is not recommended for pulleys etc. – radiofrequency signal can be shielded by an obstruction, interfered, battery of the transceiver can get flat etc. and thus disable remote control.

Varovanie

Návod na použitie je určený pre montáž a pre užívateľa zariadenia. Návod je vždy súčasťou balenia. Inštaláciu a pripojenie môžu vykonávať iba pracovníci s príslušnou odbornou kvalifikáciou, pri dodržaní všetkých platných predpisov, ktorí sa dokonale zoznámili s týmto návodom a funkciou prvku. Bezproblémová funkcia prvku je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel tento prvok neinstalujte a reklamujte ho u predajcu. S prvkom či jeho časťami sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom. Pred začatím inštalácie sa uistite, že všetky vodiče, pripojené diely či svorky sú bez napätia. Pri montáži a údržbe je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, normy, smernice a odborné ustanovenia pre prácu s elektrickými zariadeniami. Nedotýkajte sa častí prvku, ktoré sú pod napätím - nebezpečenstvo ohrozenia života. Z dôvodu priepustnosti RF signálu dbajte na správne umiestnenie RF prvkov v budove, kde sa bude inštalácia prevádzať. RF Control je určený iba pre montáž do vnútorných priestorov. Prvky nie sú určené pre inštaláciu do vonkajších a vlhkých priestorov, nesmú byť inštalované do kovových rozvádzačov a do plastových rozvádzačov s kovovými dverami - znemožní sa tak priepustnosť rádiových signálov. RF Control sa neodporúča pre ovládanie prístrojov zaistujúcich životné funkcie alebo pre ovládanie rizikových zariadení ako sú napr. čerpadlá, el. ohrievače bez termostatu, výtahy, kladkostroje a pod. - rádiový prenos môže byť tenier prekážkou, rušený, batéria vysielača môže byť vybitá a pod., a tým môže byť diaľkové ovládanie znemožnené.